




|           |                             |   |  |        |          |          |       |
|-----------|-----------------------------|---|--|--------|----------|----------|-------|
| Дата      | 03.07.2019                  | EPLAN   | EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG | Power  | =        | Лист     | 1     |
| Обраб.    | ЧП "Промавтоматика-Харьков" | Шаблон проекта со структурой обозначений согласно ГОСТу |  |        | +        | Страница | 1 / 9 |
| Провер    |                             |   |  |        |          |          |       |
| Изменение | Дата                        | Имя   | Происх                                 | Замена | Заменено |          |       |

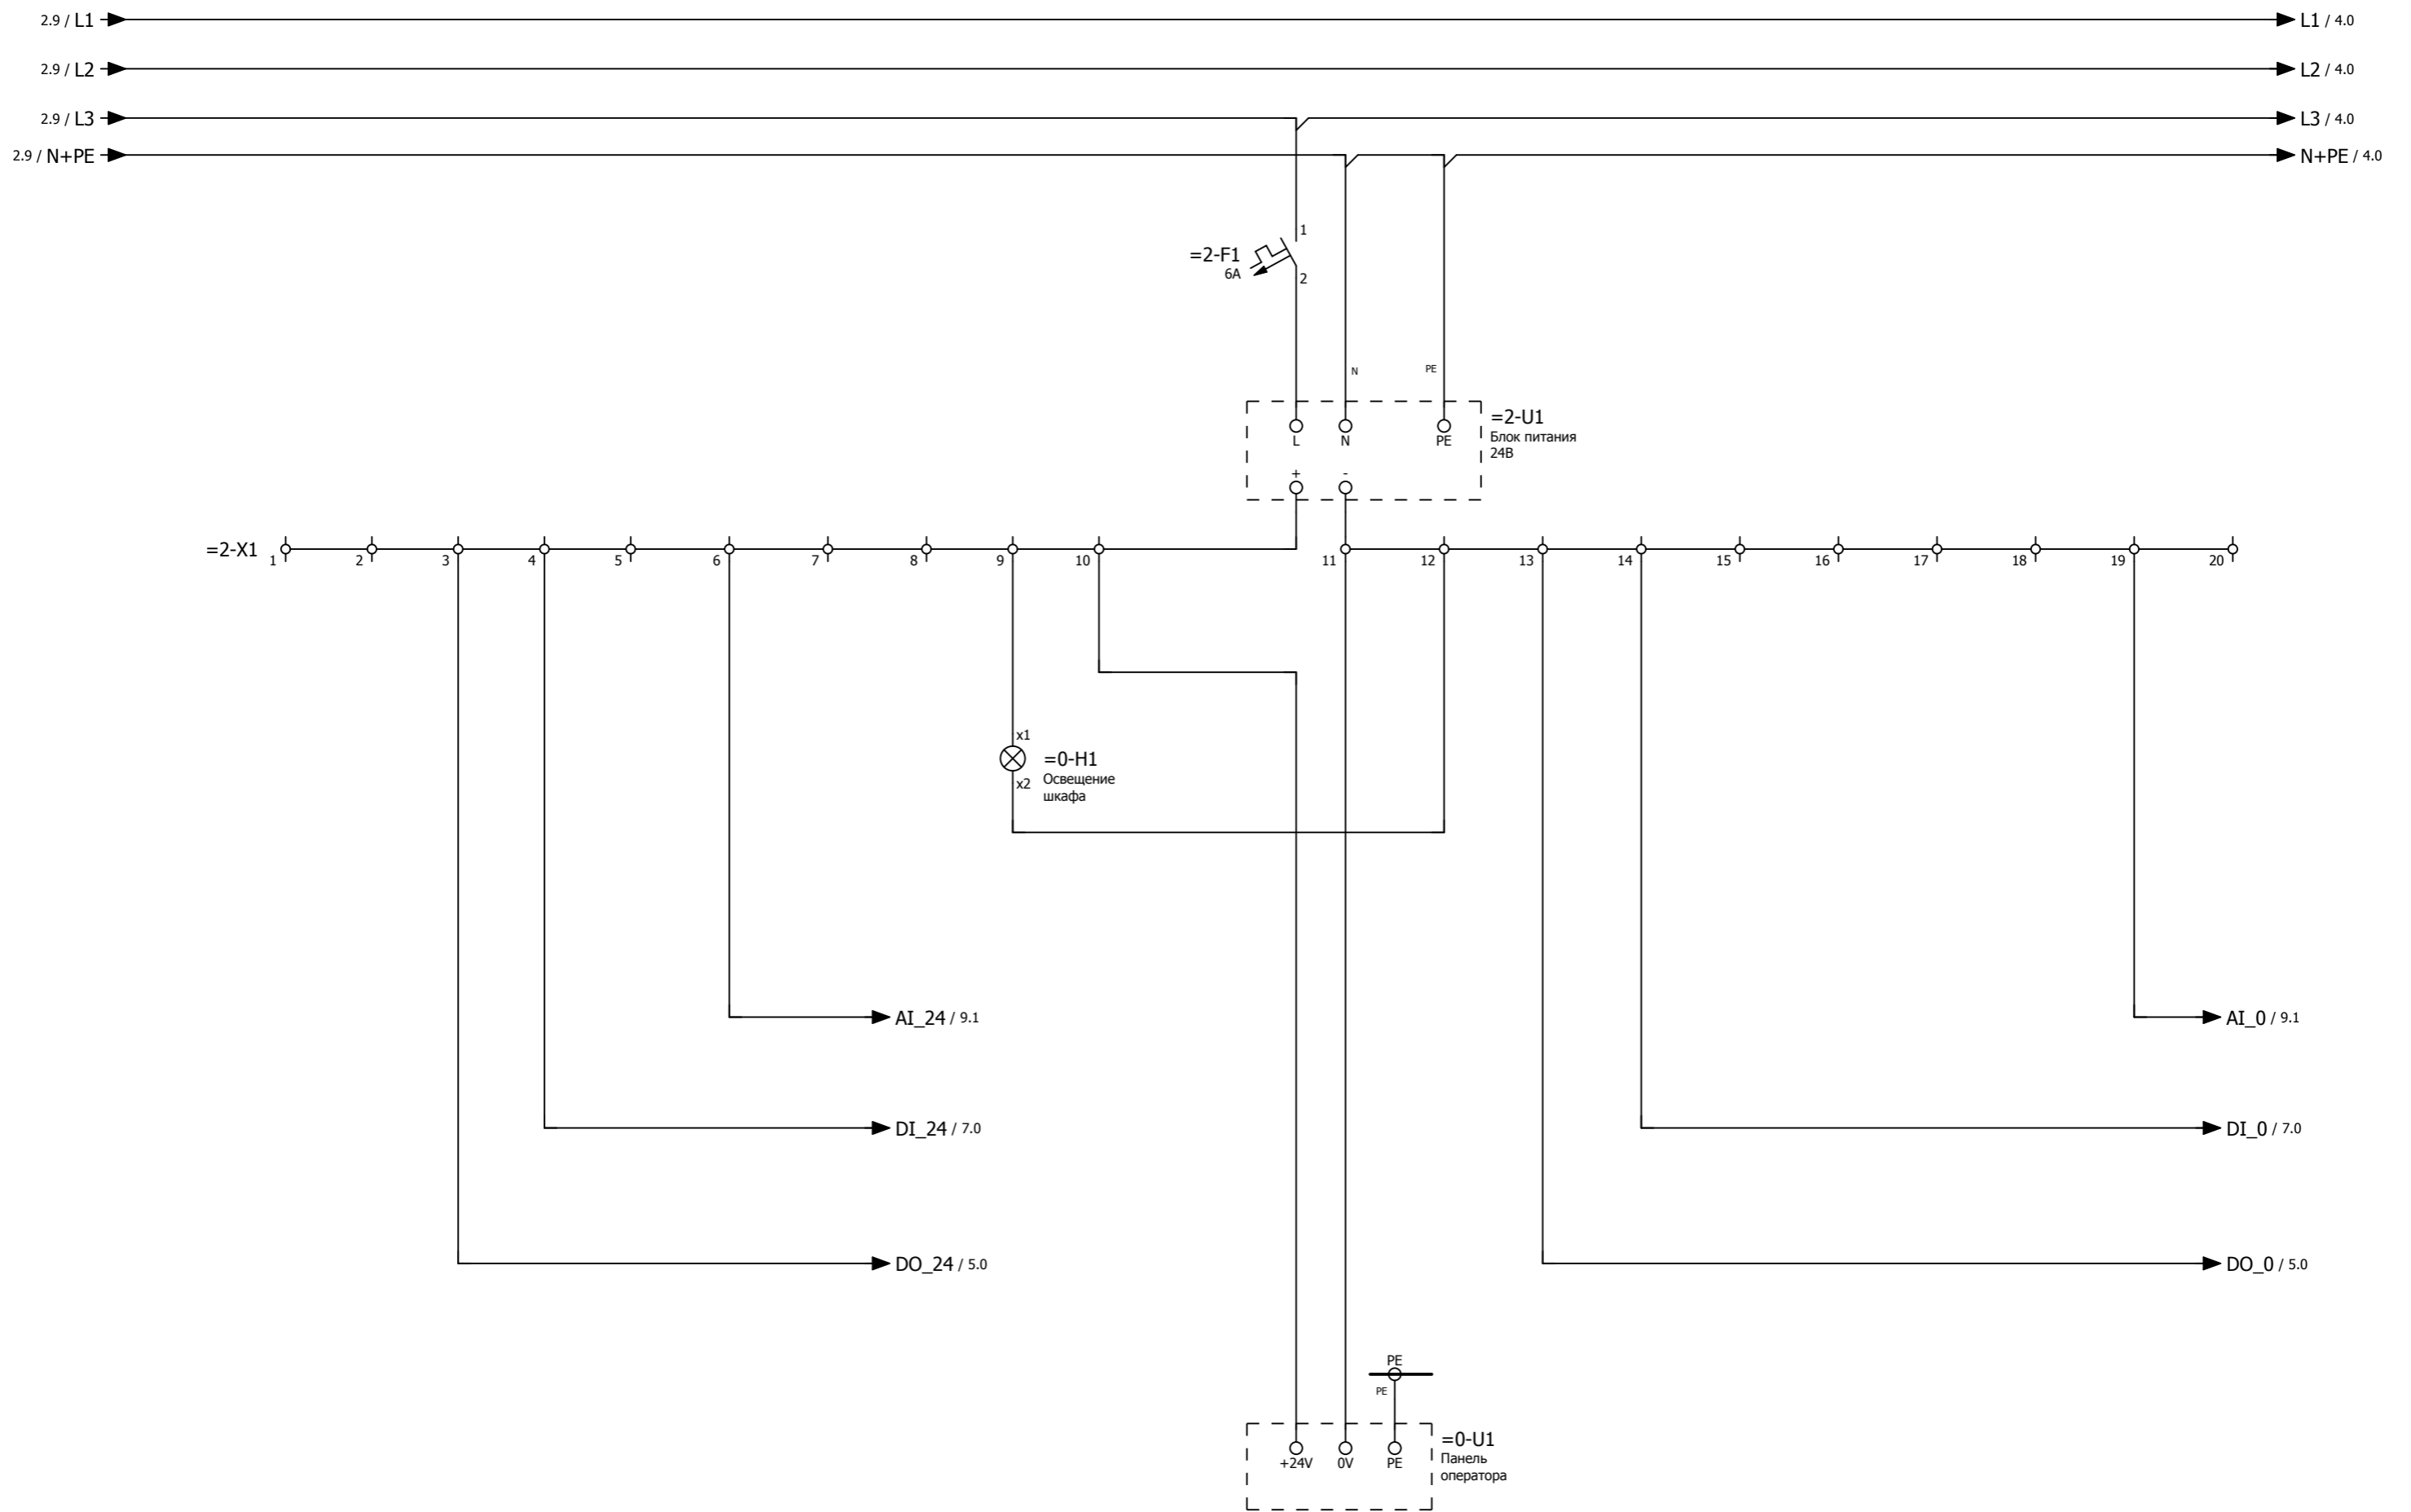


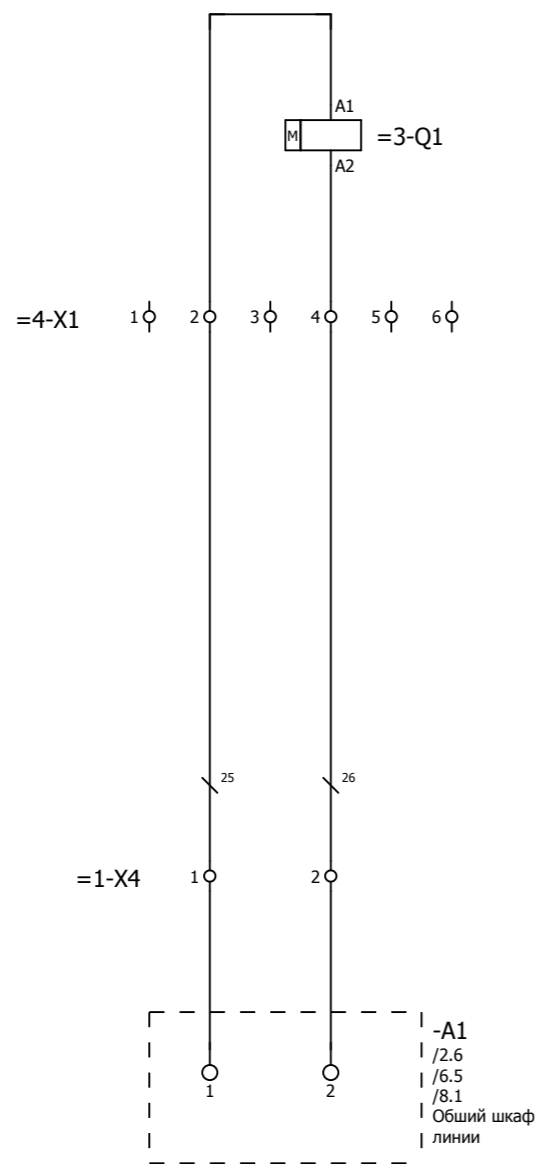

|           |      |     |        |                             |   |          |  |  |           |  |                |   |
|-----------|------|-----|--------|-----------------------------|---|----------|--|--|-----------|--|----------------|---|
|           |      |     | Дата   | 03.01.2019                  | EPLAN   |          | EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG |  | Low power |  |                |   |
|           |      |     | Обраб. | ЧП "Промавтоматика-Харьков" | Шаблон проекта со структурой обозначений согласно ГОСТу |          |  |  |           |  |                |   |
|           |      |     | Провер |                             |   |          |  |  |           |  |                |   |
| Изменение | Дата | Имя | Происх |                             | Замена  | Заменено |  |  |           |  | Лист           | 3 |
|           |      |     |        |                             |   |          |  |  |           |  | Страница 3 / 9 |   |

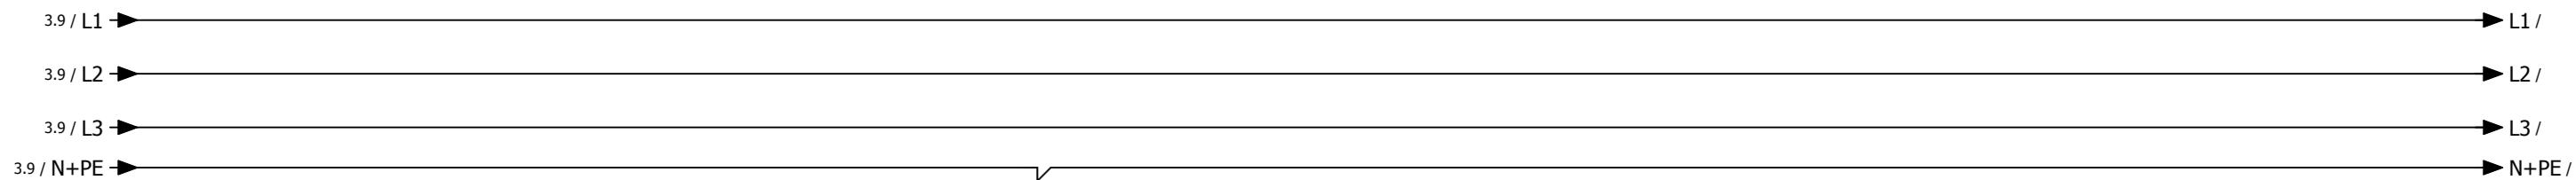

Выключение  
питания

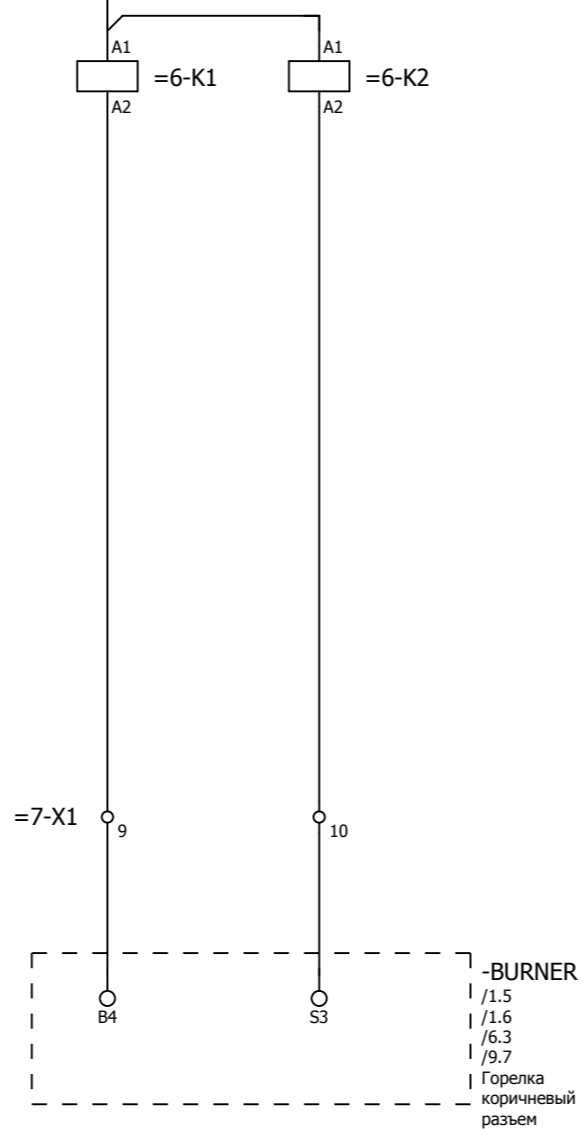


Горелка  
работает

Горелка  
авария

13 - 14 /7.6


13 - 14 /7.7

|           |      |     |        |                             |   |  |              |   |                |
|-----------|------|-----|--------|-----------------------------|---|--|--------------|---|----------------|
|           |      |     | Дата   | 03.07.2019                  | EPLAN   | EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG | Disconnector | = |                |
|           |      |     | Обраб. | ЧП "Промавтоматика-Харьков" |   |  |              | + |                |
|           |      |     | Провер |                             | Шаблон проекта со структурой обозначений согласно ГОСТу |  |              |   | Лист 4         |
| Изменение | Дата | Имя | Происх |                             | Замена  | Заменено                               |              |   | Страница 4 / 9 |

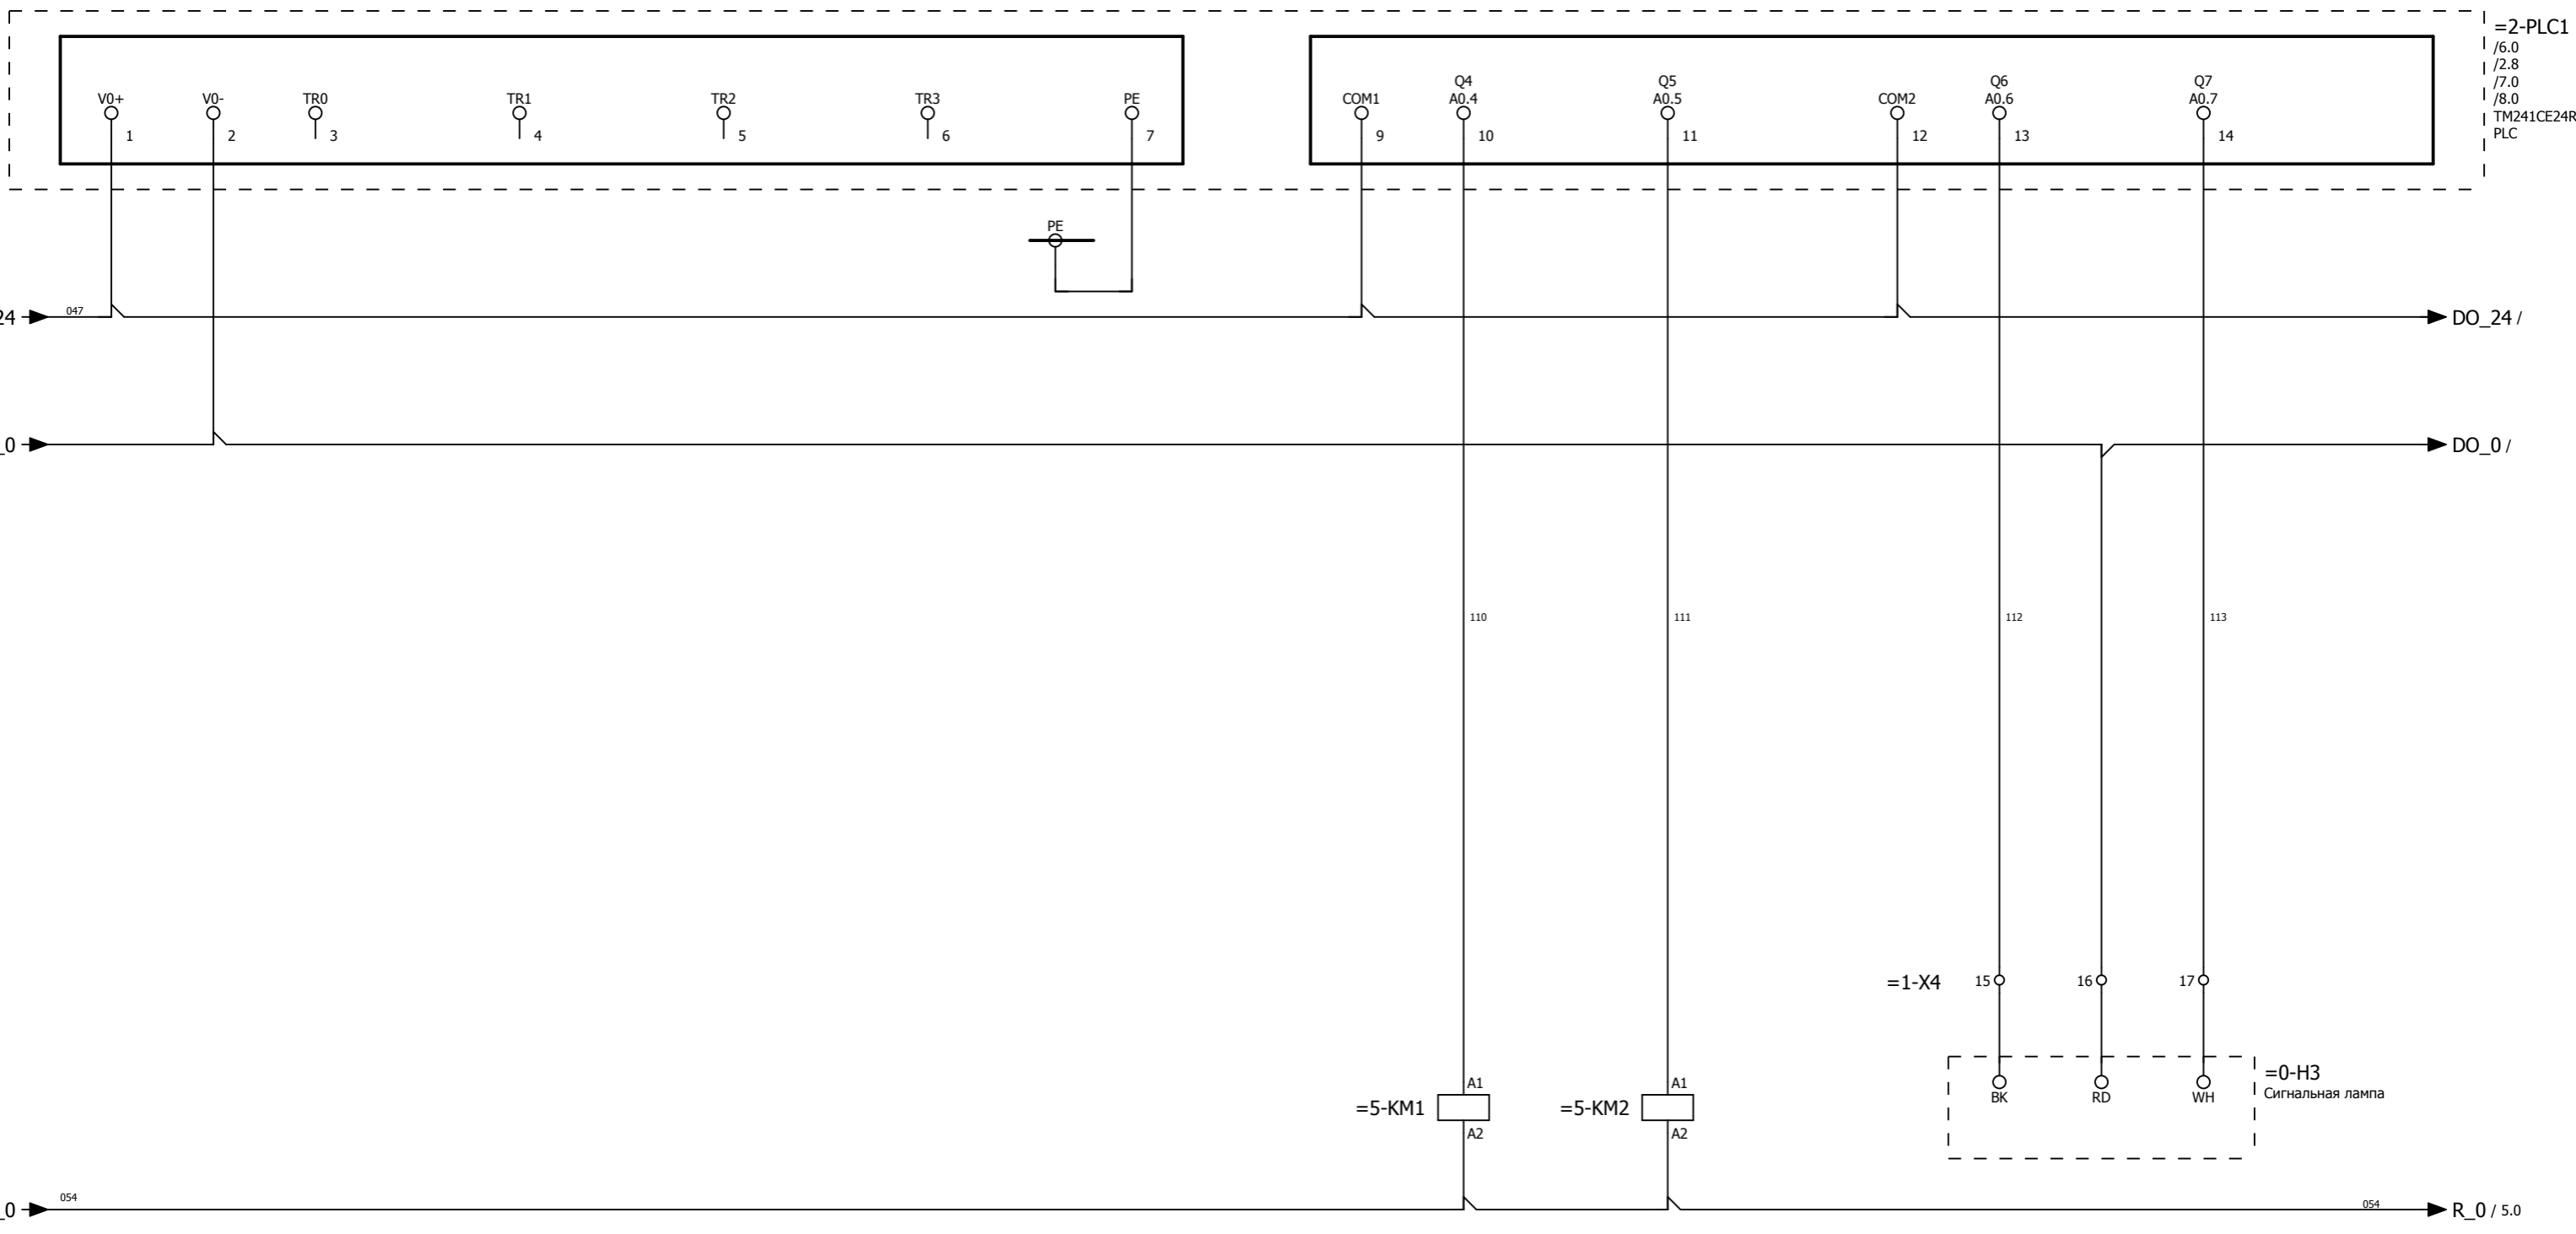


=2-PLC1  
 /6.0  
 /2.8  
 /7.0  
 /8.0  
 TM241CE24R  
 PLC


Вентилятор



Пароотсос




Лампа аварии

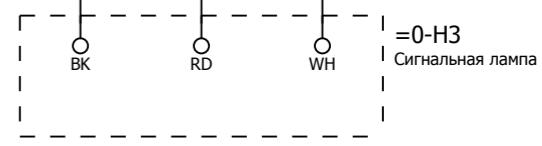

Сирена



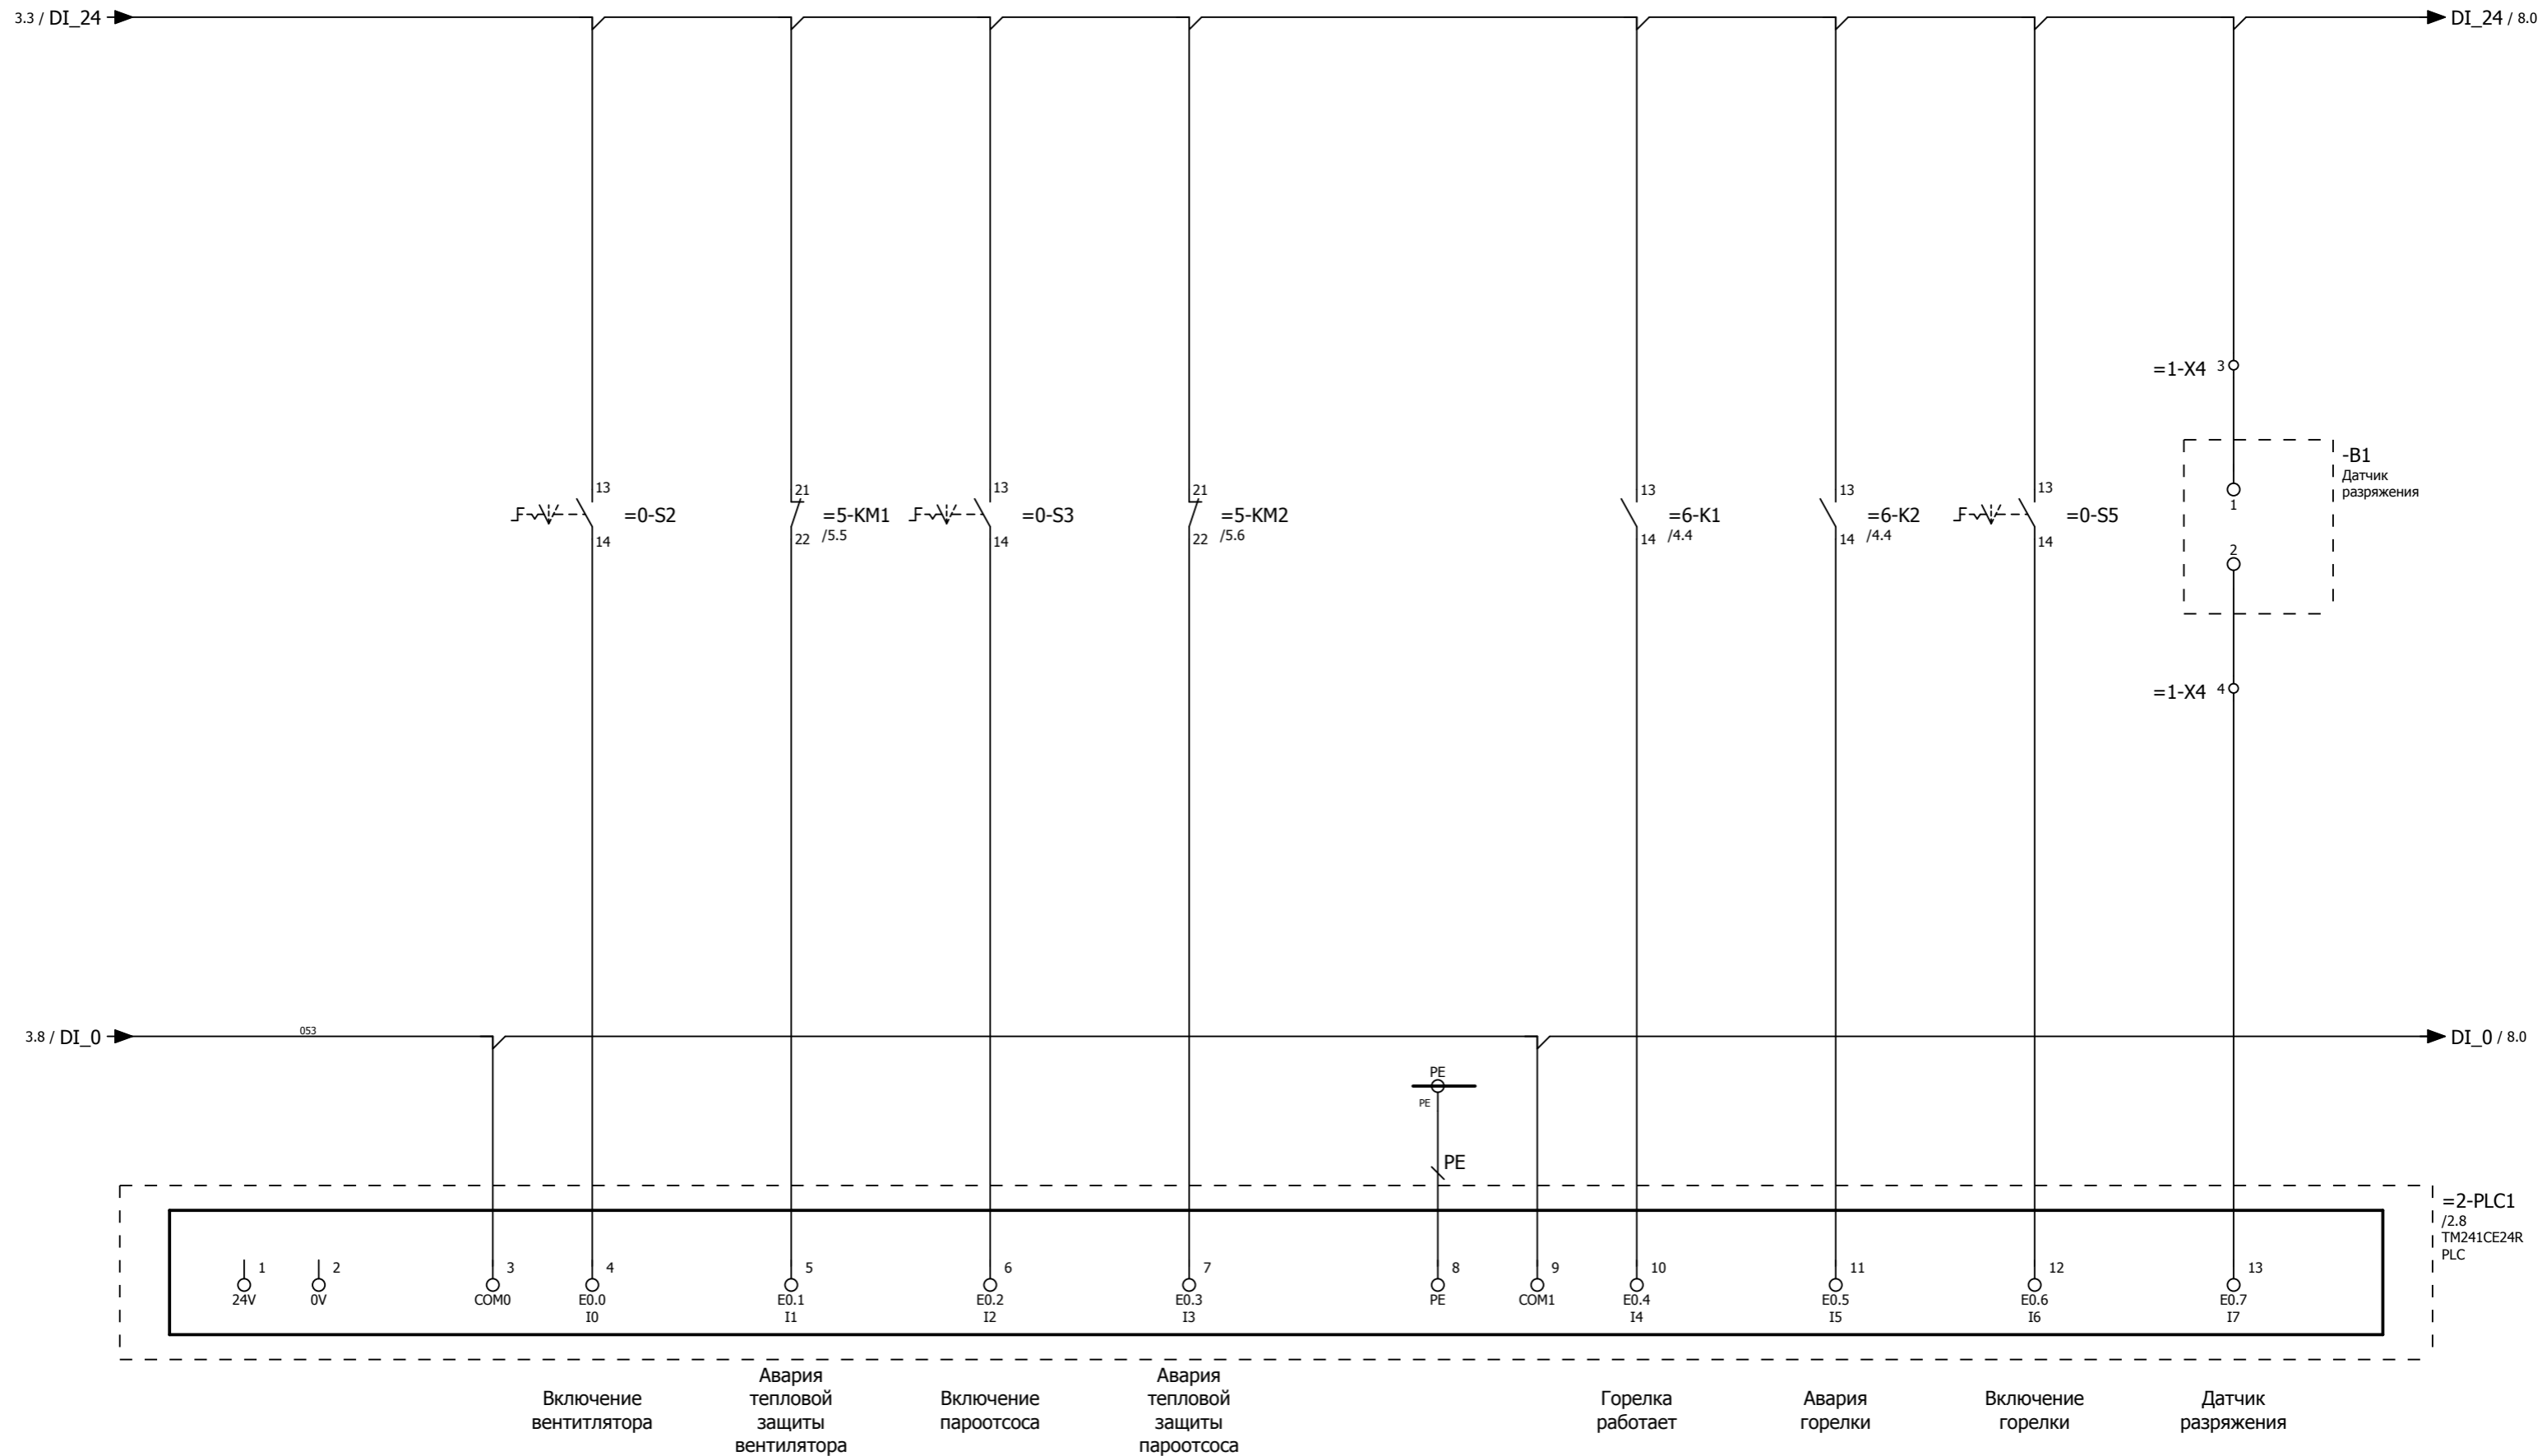

|           |                             |   |  |               |                |
|-----------|-----------------------------|---|--|---------------|----------------|
| Дата      | 03.07.2019                  | EPLAN   | EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG | Digital input | =              |
| Обраб.    | ЧП "Промавтоматика-Харьков" | Шаблон проекта со структурой обозначений согласно ГОСТу |  |               | +              |
| Провер    |                             |   |  |               |                |
| Изменение | Дата                        | Имя   | Происх                                 | Замена        | Заменено       |
|           |                             |   |  |               |                |
|           |                             |   |  |               | Лист 7         |
|           |                             |   |  |               | Страница 7 / 9 |





